

Oilon-lämpöpumpun etäyhteys

Firmware-päivitys

Oilon-
kiinteistölämpöpumput

Siemens RVS -säädin


Etäyhteyslaite Siemens
OZW672 tai OCI670

The logo for Oilon, featuring the word "oilon" in a white, lowercase, sans-serif font. A small green leaf icon is positioned above the letter "i". The logo is set against a dark blue background.

oilon

Tiedostot

- Lataa firmware-tiedostot Oilonin kotisivuilta osoitteesta <https://oilon.com/fi/materiaalipankki/>.
 - Hae tiedostoja etäyhteyslaitteen tunnuksella (OCI670 tai OZW672).
- Firmware-tiedostot ovat zip-paketteina. Pura paketit.
- Kirjaudu Climatix IC -pilvipalveluun verkkoselaimella osoitteessa <http://www.climatixic.com>.
- Päivitä firmware uusimpaan versioon.
 - **Tee päivitys versio kerrallaan**, esimerkiksi versio 9 -> versio 10 -> versio 11 -> versio 12.

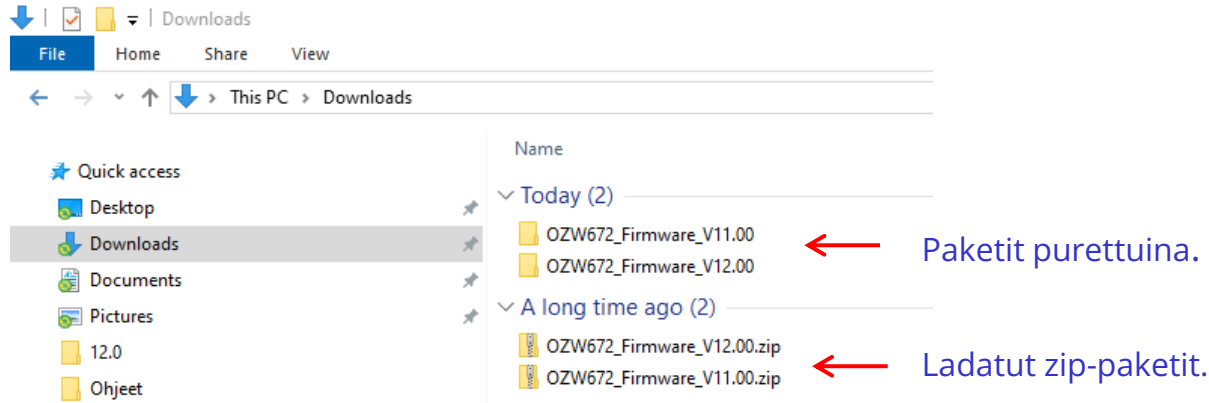


Kirjautuminen ja lämpöpumpun avaaminen


Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja pilvipalveluun asettamallasi salasanalla.

Pilvipalvelun osoite:

www.climatixic.com




Paina "Log in".

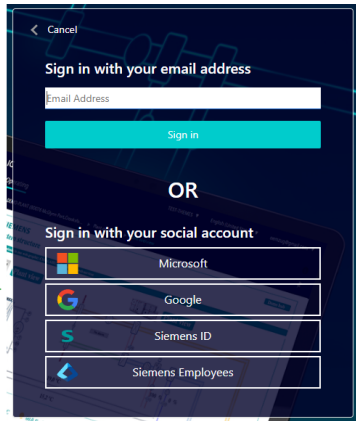

Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella tai sometilillä.

Sähköpostikirjautuminen vaatii tunnistautumissovelluksen.

Valitse "Kohteet".

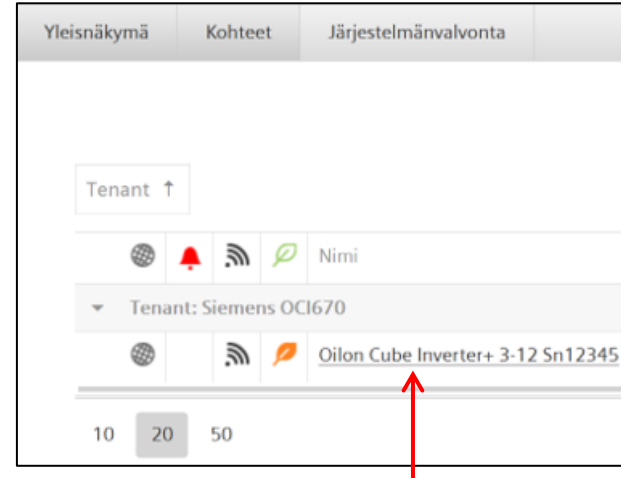

Valitse lämpöpumppu luettelosta.

Päivityssivu

1. Valitse
"Tiedoston siirto".

	Nykyinen versio	
Järjestelmä määrittökset	2.26.1 (Set 5)	↑
Firmware	11.00.0.4	↑

2. Valitse "Päivitykset".

3. Tarkista firmware-versio.

4. Paina latauskuvaketta.

Kuvassa versio on 11, joten
laite on päivitettävä
versiosta 11 versioon 12.




Päivitä aina väliversiosta toiseen, esimerkiksi
9 -> 10 -> 11 -> 12. Älä jätä versioita väliin,
esimerkiksi 9 -> 12 ei ole sallittu.


Tiedoston valitseminen



5. Paina "Kyllä".

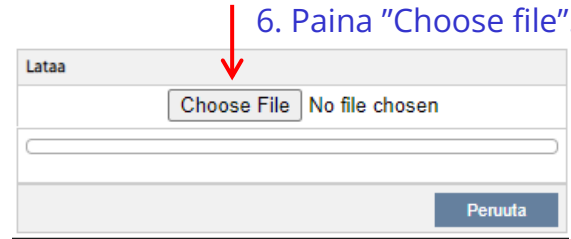

6. Paina "Choose file".

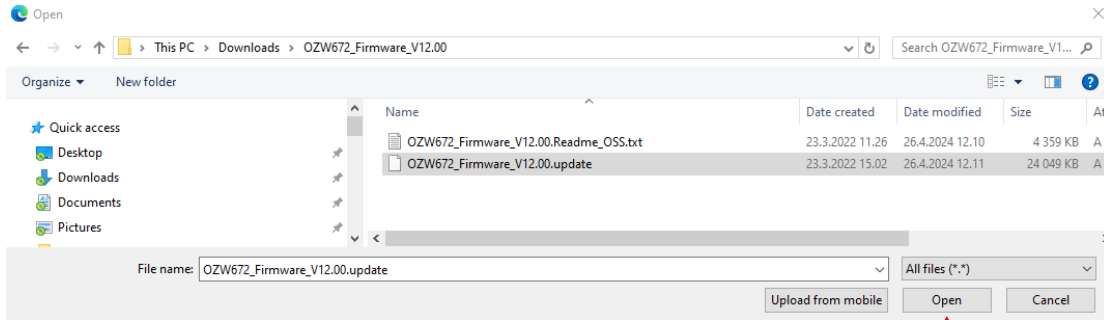

7. Mene sijaintiin, johon purit firmware-paketit, ja valitse päivitystiedosto.

Valitse päivitystiedosto, jolla firmware päivittyy pykälää uudempaan versioon.


8. Paina "Open".



Päivitä aina väliversiosta toiseen, esimerkiksi 9 -> 10 -> 11 -> 12. Älä jätä versioita väliin, esimerkiksi 9 -> 12 ei ole sallittu.

Päivitys tehty

8. Odota.

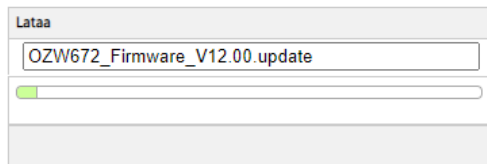

Hyväksy päivityksen päättymisestä kertovat ilmoitukset.

Alkuun	Energia osoitin	Häiriöt	Tiedoston siirto	Käyttäjätilit	Laitteiden web-sivut
📄 Trendi	Nykyinen versio				
📧 Viestihistoria	Järjestelmä määrittäykset	2.26.1 (Set 5)		↑ 📄	
📁 Dokumentit	Firmware	12.0.0.5		↑ 📄	
🖼️ Logot					
🔄 Päivitykset					

Jos internetyhteys on epävaka, laite saattaa ilmoittaa päivityksen epäonnistumisesta. Päivitys on kuitenkin saattanut onnistua. Päivitys on onnistunut, jos versionumero päivittyy.

10. Tarkasta versionumero. Tee päivitys versio kerrallaan, kunnes uusin versio on käytössä.

↑ 9. Paina "Päivitykset".



Päivitä aina väliversiosta toiseen, esimerkiksi 9 -> 10 -> 11 -> 12. Älä jätä versioita väliin, esimerkiksi 9 -> 12 ei ole sallittu.